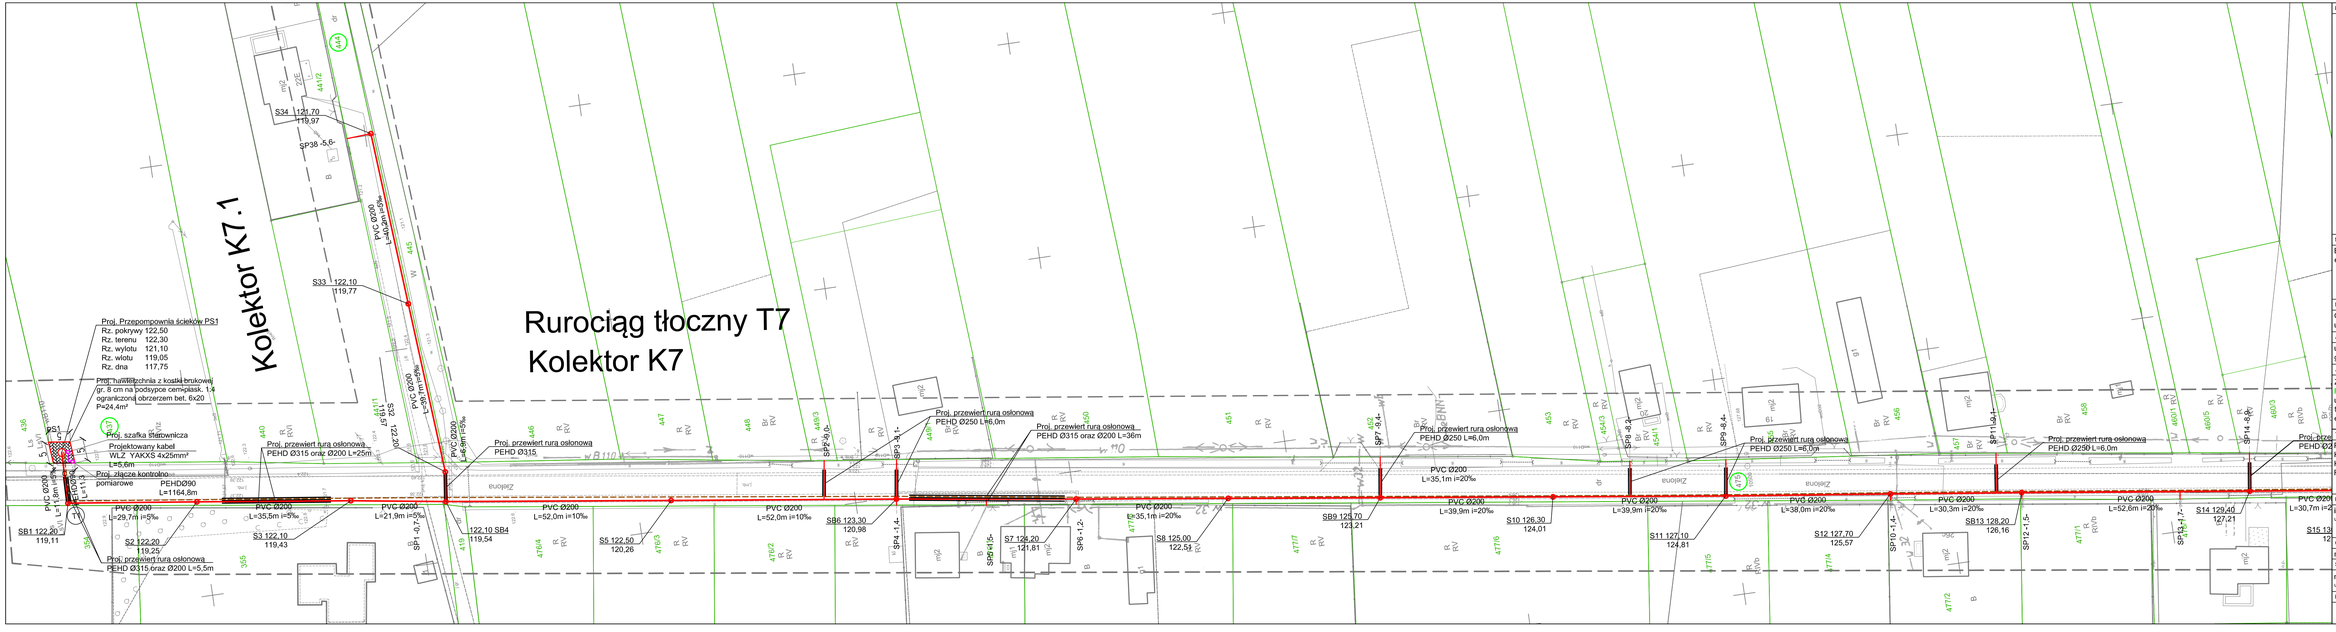
Kolektor K7.1
Rurociąg tłoczny T7
Kolektor K7
Proj. Przepompownia ścieków PS1
Rz. pokrywy 122,50
Rz. terenu 122,30
Rz. wylotu 121,10
Rz. włotu 119,05
Rz. dna 117,75
Proj. hydrofornia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem-piask. 1-4 ograniczonej obrzeżem bet. 6x20 P=24,4m²
Proj. szafka sterownicza
Projektowany kabel WLZ YAKXS 4x25mm² L=5,6m
Proj. złącze kontrolno pomiarowe
PEHD090 L=1164,8m
Proj. przewiert rura osłonowa PEHD Ø315 oraz Ø200 L=25m
Proj. przewiert rura osłonowa PEHD Ø315
Proj. przewiert rura osłonowa PEHD Ø250 L=6,0m
Proj. przewiert rura osłonowa PEHD Ø315 oraz Ø200 L=36m
Proj. przewiert rura osłonowa PEHD Ø250 L=6,0m
Proj. przewiert rura osłonowa PEHD Ø250 L=6,0m
Proj. przewiert rura osłonowa PEHD Ø250 L=6,0m
Proj. przewiert rura osłonowa PEHD Ø315 oraz Ø200 L=5,5m
PS1
T1
S34 121,70 119,97
SP38 -5,6-
S33 122,10 119,77
S2 122,20 119,25
SB1 122,20 119,11
S3 122,10 119,43
SP1 -0,1-
122,10 SB4 119,54
S5 122,50 120,26
SP4 -1,4-
SB6 123,30 120,98
S7 126,20 121,81
SP6 -1,2-
S8 125,00 122,58
SP7 -1,4-
SB9 125,70 123,21
S10 126,30 124,01
SP9 -8,4-
S11 127,10 124,81
SP11 -9,4-
S12 127,70 125,57
SP10 -1,4-
SB13 128,20 126,16
SP12 -1,5-
S14 129,40 127,21
SP13 -1,7-
S15 13 12
PVC Ø200 L=29,7m i=5‰
PVC Ø200 L=35,5m i=5‰
PVC Ø200 L=21,9m i=5‰
PVC Ø200 L=52,0m i=10‰
PVC Ø200 L=52,0m i=10‰
PVC Ø200 L=35,1m i=20‰
PVC Ø200 L=35,1m i=20‰
PVC Ø200 L=39,9m i=20‰
PVC Ø200 L=39,9m i=20‰
PVC Ø200 L=38,0m i=20‰
PVC Ø200 L=30,3m i=20‰
PVC Ø200 L=52,6m i=20‰
PVC Ø200 L=30,7m i=2
Zielona
Legenda
Proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Proj. kanalizacja sanitarna tłoczna
S1 Proj. studzienka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
PS1 Proj. przepompownia ścieków
T1 Proj. węzeł kanalizacji sanitarnej tłocznej
Proj. wewnętrzna linia zasilająca
Nazwa zamierzenia budowlanego
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice etap IV
Inwestor
Gmina Sieroszewice
ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice
Adres
ul. Zielona, Latowice
gmina Sieroszewice
Jednostka projektowa
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO
ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz
tel: 62 767 02 63
email: primeko@o2.pl
Tytuł rysunku
Plan sieci kanalizacji sanitarnej
Kolektor K7
Kolektor K7.1
Rurociąg tłoczny T7
Skala 1:500
Data Kwiecień 2022
Projektował inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131-7132/37/PWOS/2002 Podpis
Opracował mgr inż. Filip Grzelak Podpis
Sprawdził mgr inż. Monika Żurawska upr. nr WKP/0273/PWOS/06 Podpis
Kod 2021/013 Faza PT Branża IS Numer rysunku R001